
ДВЕРИ И ЛЮКИ
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР
ПО ТИПУ СЕРИИ 5.904-4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двери и люки применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Их изготавливают утепленными и не утепленными. Утепленные двери (ДУс) и люки (ЛУс) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты. Двери Дс 0,9х0,4 и ДУс 0,9х0,4 устанавливают в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери Дс 1,25х0,5 и ДУс 1,25х0,5—в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях.

Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

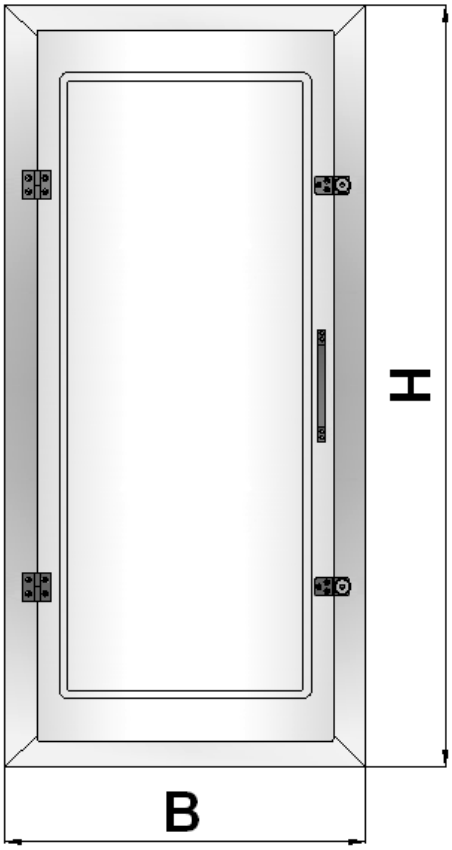

Обозначение	НхВ	Размер проема в раме, мм	Масса, кг
Дс 0,9х0,4	1000х525	905х405	17,8
Дс 1,25х0,5	1375х625	1255х505	24
Дус 0,9х0,4	1000х525	905х405	23,7
Дус 1,25х0,5	1375х625	1255х505	33,6
Лс 0,6х0,5	625х725	505х605	15,3
Лус 0,6х0,5	625х725	505х605	20,2

www.vpk66.ru